



Płońsk, dnia 12 lipca 2023 roku

HKN.4300.16.16.2023

OCENA JAKOŚCI WODY NR 181/2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w częściowym sprawozdaniu z badań HKL.9051-1-394/897,898,899/2023 z dnia 12.07.2023 r. próbki wody pobranej z zakładu uzdatniania w dniu 10.07.2023 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w punkcie czerpalnym – Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Mieście.

Woda w punkcie czerpalnym – Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Mieście. nie nadaje się do picia i innych celów użytkowych z wyjątkiem splukiwania toalet.

Obecność w wodzie enterokoków w ilości przedstawionej w ww. sprawozdaniu z badań stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.



UZASADNIENIE

Na podstawie częściowym sprawozdania z badań HKL.9051-1-394/897,898,899/2023 z dnia 12.07.2023 r. próbek wody pobranej w dniu 10.07.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktu zgodności Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Mieście, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego - enterokoki – 1 jtk w 100 ml wody.

W związku z powyższym, woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Pożądana wartość parametru **enterokoki** w wodzie – 0 jtk/100 ml.

Z informacji uzyskanej od producenta wody – Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława, zgodnie z pismem z dnia 12.07.2023 r., znak: EK/1817/2023/JK istnieje możliwość przełączenia źródła zasilania wodociągu publicznego Nowe Miasto, zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Mieście na wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody w Gościminie Wielkim. Sieć wodociągowa, która do tej pory była zaopatrywana w wodę pochodzącą z SUW Nowe Miasto, będzie zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z SUW Gościmin Wielki.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płońsku
Joanna Kalinowska-Morka

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
3. a/a

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie **25^{let} Mazowsze**

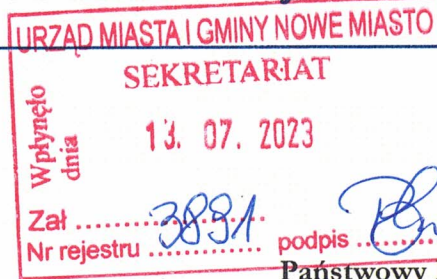

Mława, dnia 12.07.2023 r.

PN

Telefony centrali:**Zaplecze techniczne**

ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:

ul. Stefana Roweckiego
„Grotą” 4

tel.
(23) 654-35-41
(23) 654-99-94
tel./fax
(23) 654-41-92

Konto:

Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon

000822848

NIP

569-000-29-98

e-mail:

zuwmlawa@zuwmlawa.pl

www.zuwmlawa.pl

Zakład jest jednostką
organizacyjną
Samorządu
Wództwa
Mazowieckiego

EK/1822/2023/JK

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku
ul. H. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.07.2023 r., znak: HKN.4300.16.14.2023 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie uprzejmie informuje, że nie zna przyczyny pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

W celu wyeliminowania przekroczeń parametru mikrobiologicznego w produkowanej wodzie tutaj. Zakład podjął natychmiastowe działania polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej.

W celu większej kontroli jakości produkowanej wody, tutaj. Zakład w ramach kontroli wewnętrznej zwiększył częstotliwość wykonywania badań wody na ww. wodociągu pod względem zawartości parametrów mikrobiologicznych, o wynikach których niezwłocznie powiadomi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku. Pierwsze z dodatkowych badań wody zostało zlecone na dzień 14.07.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo wyłączona została z eksploatacji Stacja Uzdatniania Wody w Nowy Mieście a wodociąg zbiorowy Nowe Miasto został zasilony w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody w Gościminie, gm. Nowe Miasto.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasz Jakim
Łukasz Jakim

1. Urząd Gminy Nowe Miasto
ul. Aptečna 8, 09-120 Nowe Miasto
2. aa

Sprawa prowadzi:

Jarosław Kiczka
tel. 23 654 35 41
mob. +48 664 062 141